




**WYMIARY PISMA.** Wielkość nominalna pisma jest określona wysokością (h) zarysu wielkich liter (rys. 1 i tabl. 1) Wymiary przedstawione na rys. 1, 2, 3 stosowane do alfabetu łacińskiego (L) powinny być również stosowane do alfabetu greckiego (G) oraz cyrylicy (C).

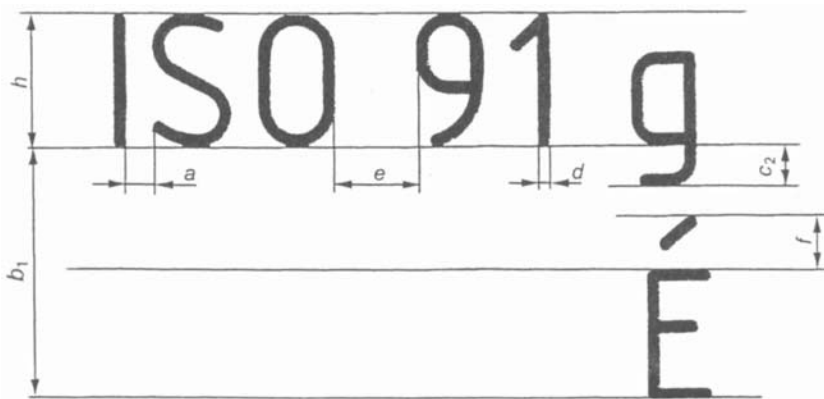

Rys. 1. Litery ze znakami diakrytycznymi

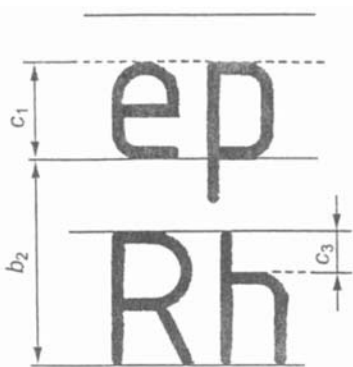

Rys. 2. Litery bez znaków diakrytycznych

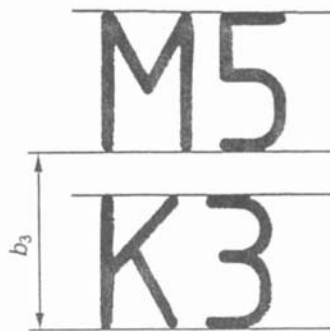

### Rys.3. Litery wielkie

Tabl. 1. Wymiarowanie pisma rodzaju B


| Cechy charakterystyczne                                |                       | Krotność<br><i>h</i> | Wymiary [mm] |      |                   |     |                 |    |                  |    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------|-------------------|-----|-----------------|----|------------------|----|
| Wysokość pisma                                         | <i>h</i>              | (10/10)/ <i>h</i>    | 1,80         | 2,5  | 3,5               | 5   | 7               | 10 | 14               | 20 |
| Wysokość liter małych ( <i>x</i> - wysokość)           | <i>c</i> <sub>1</sub> | (7/10)/ <i>h</i>     | 1,26         | 1,75 | 2,5 <sup>4)</sup> | 3,5 | 5 <sup>4)</sup> | 7  | 10 <sup>4)</sup> | 14 |
| Część dolna liter małych                               | <i>c</i> <sub>2</sub> | (3/10)/ <i>h</i>     | 0,54         | 0,75 | 1,05              | 1,5 | 2,1             | 3  | 4,2              | 6  |
| Część górna liter małych                               | <i>c</i> <sub>3</sub> | (3/10)/ <i>h</i>     | 0,54         | 0,75 | 1,05              | 1,5 | 2,1             | 3  | 4,2              | 6  |
| Pole znaków diakrytycznych (litery wielkie)            | <i>f</i>              | (4/10)/ <i>h</i>     | 0,72         | 1    | 1,4               | 2   | 2,8             | 4  | 5,6              | 8  |
| Odstęp między znakami                                  | <i>a</i>              | (2/10)/ <i>h</i>     | 0,36         | 0,5  | 0,7               | 1   | 1,4             | 2  | 2,8              | 4  |
| Minimalny odstęp między liniami bazowymi <sup>1)</sup> | <i>b</i> <sub>1</sub> | (19/10)/ <i>h</i>    | 3,42         | 4,75 | 6,65              | 9,5 | 13,3            | 19 | 26,6             | 38 |
| Minimalny odstęp między liniami bazowymi <sup>2)</sup> | <i>b</i> <sub>2</sub> | (15/10)/ <i>h</i>    | 2,7          | 3,75 | 5,25              | 7,5 | 10,5            | 15 | 21               | 30 |
| Minimalny odstęp między liniami bazowymi <sup>3)</sup> | <i>b</i> <sub>3</sub> | (13/10)/ <i>h</i>    | 2,34         | 3,25 | 4,55              | 6,5 | 9,1             | 13 | 18,2             | 26 |
| Odstęp między wyrazami                                 | <i>e</i>              | (6/10)/ <i>h</i>     | 1,08         | 1,5  | 2,1               | 3   | 4,2             | 6  | 8,4              | 12 |
| Grubość linii                                          | <i>d</i>              | (1/10)/ <i>h</i>     | 0,18         | 0,25 | 0,35              | 0,5 | 0,7             | 1  | 1,4              | 2  |

1) Kształt pisma: litery wielkie i litery małe ze znakami diakrytycznymi (rys. 1).

2) Kształt pisma: litery wielkie i litery małe bez znaków diakrytycznych (rys. 2).

3) Kształt pisma: tylko litery wielkie (rys. 3)

4) Wartości zaokrąglone.

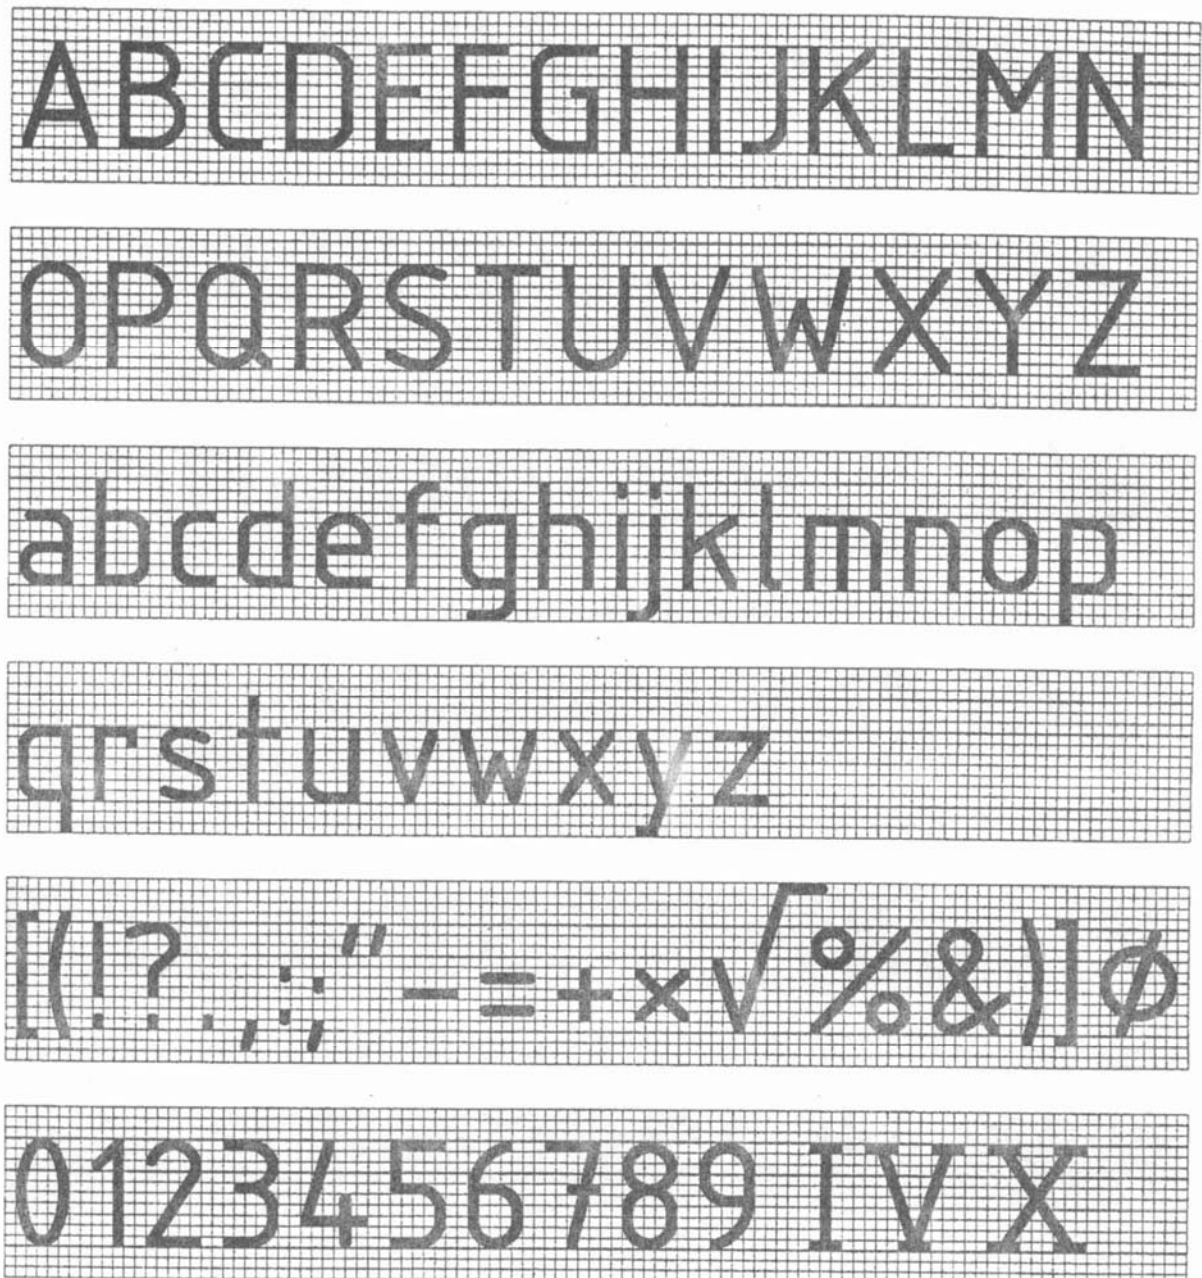

Rys. 4. Pismo B, proste (stosowanie uprzywilejowane)

#### Literatura:

- 1) PN-EN ISO 3098-0:2002 (tłumaczenie EN ISO 3098-0:1997) – Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Część 0: Zasady ogólne.
- 2) PN-EN ISO 3098-2:2002 (tłumaczenie EN ISO 3098-2:2000) – Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Część 2: Alfabet łaciński, cyfry i znaki.

Na podstawie normy:

**PN-EN ISO 3098-4:2002**

Dokumentacja techniczna wyrobu -- Pismo -- Część 4: Znaki diakrytyczne i specjalne alfabetu łacińskiego

Pismo proste typu B

